
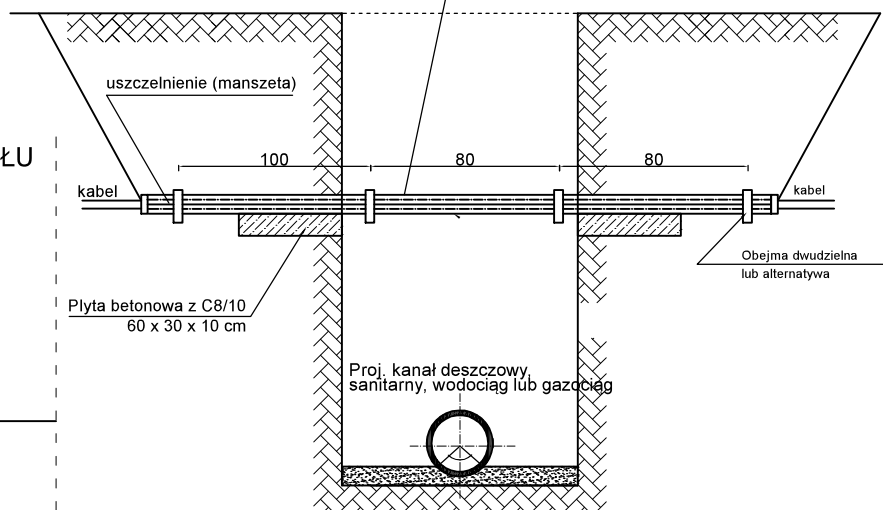



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KABLA ISTNIEJĄCEGO

Rura ochronna dwudzielna F 156/5,6 (108/5,6)
(średnice dobierać w zależności od rodzaju kabla i ilości przewodów) np. rura stalowa izolowana ZO-2 wg PN-79/H-74244.
Dopuszcza się podwieszenie kabla do kształtownika dwuteowego przerzuconego nad wykopem.

SKRZYŻOWANIE PROJ. KANAŁU Z RUROCIĄGIEM

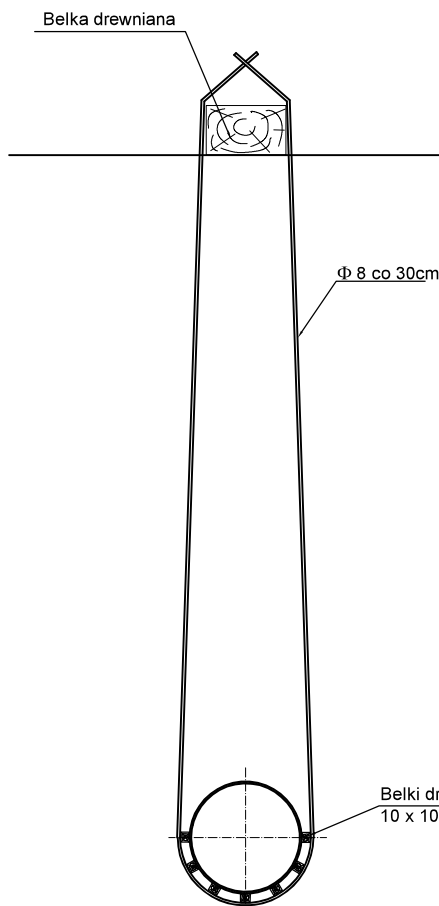

ALTERNATYWA

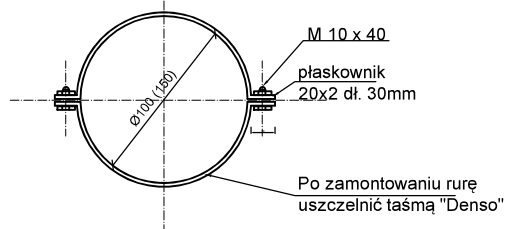

Proj. kanał deszczowy, sanitarny, wodociąg lub gazociąg

Podsyпка filtracyjna

Wykonawca:

**Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.**
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim
tel/fax. 033/8762802

Inwestor:

Gmina Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

Branża:

INSTALACYJNA SANITARNA

Autorzy opracowania:

Projektował: mgr inż. Anna Żwirowska-Folga
Sprawdził: mgr inż. Beata Gowin
Opracował: mgr inż. Marcelina Dźwigoń

Data:

CZERWIEC 2021

Temat projektu:

**BUDOWA SIECI WODOCİĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE UL. ZABORSKIEJ I KRÓLOWEJ JADWIGI W OŚWIĘCIMIU**

Adres obiektu:

ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborskiej; jedn. ewiden. 12301_1 Oświęcim-miasto
Obręb 0001 Oświęcim: dz. nr 400/1, 1771/2,
Obręb 003 Stare Sławy: 505, 229/1, 229/662, 229/897, 229/268, 229/892, 226/2,
227/686, 227/684, 227/678, 227/681, 227/679, 227/99, 229/488, 229/487, 229/485,
229/1077, 229/1080, 229/964, 229/1182

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot rysunku:

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

Nr upr.

MAP/0367/PWOS/08

SLK/1239/PWOS/06

Podpis:

Skala:

1:10

Nr rysunku:

11