



STUDNIA ROZPRĘŻNA

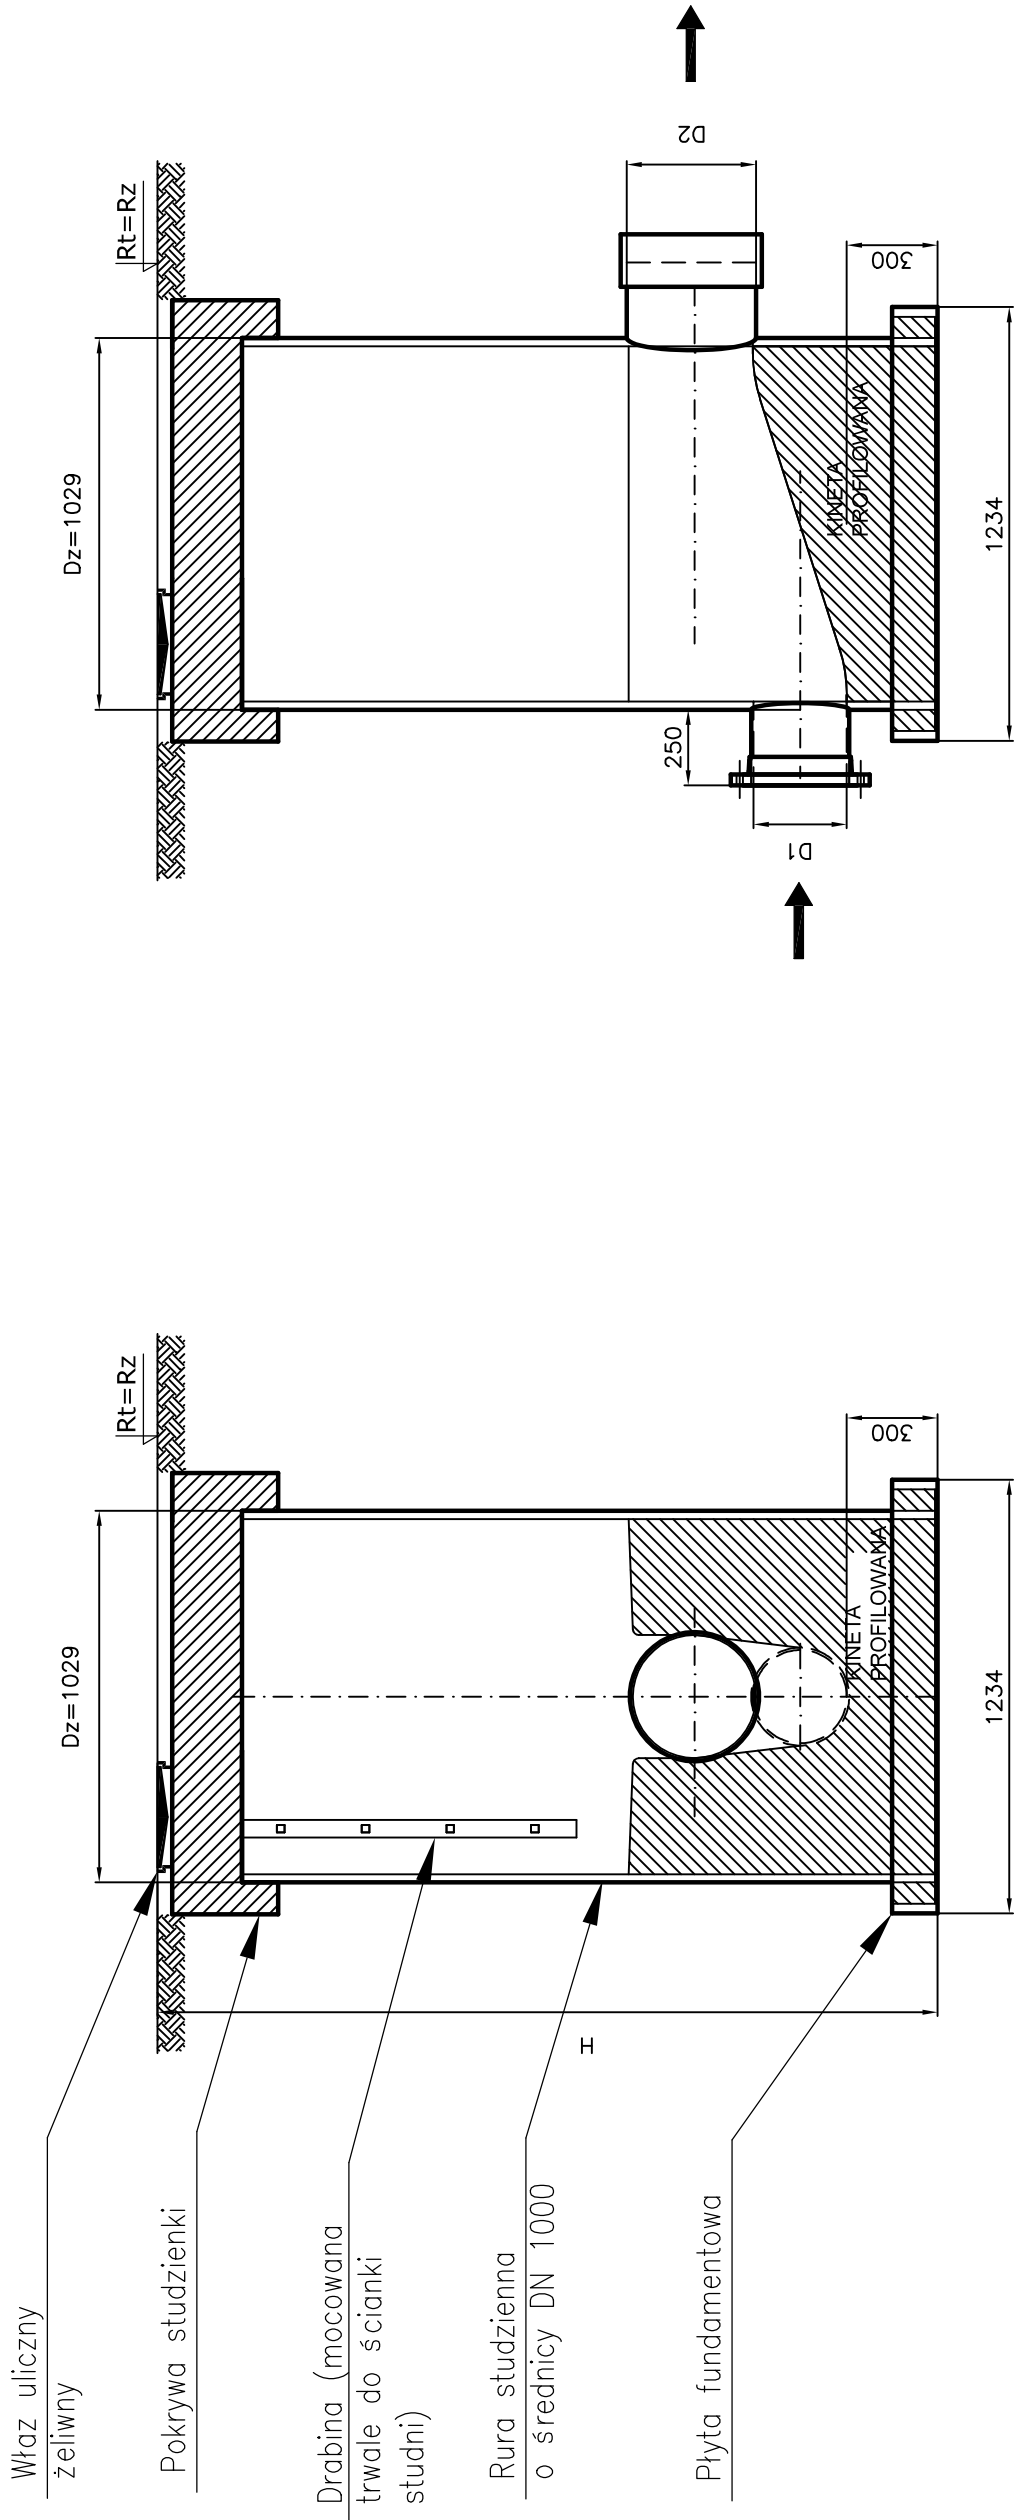

- D1 – Średnica rurociągu tłoczego dopływowego ø90 PE–HD
- D2 – Średnica kanału odpływowego ø200 PVC–U

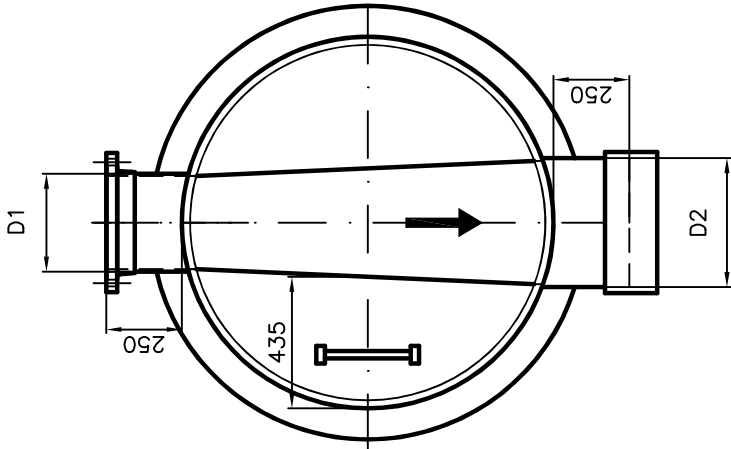

Wykonawca: Pracownia Projektowa AB PROJEKT s.c. ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel/fax. 033/8762802	Temat projektu: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. ZABORSKIEJ I KRÓLOWEJ JADWIGI W OŚWIECIMIU			
	Adres obiektu: ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborskiej; jedn. ewiden. 12301_1 Oświęcim-miasto Obreńb 0001 Oświęcim: dz. nr 400/1, 177/12. Obreńb 003 Stare Sławy: 505, 229/1, 229/662, 229/697, 229/288, 229/692, 226/2, 227/686, 227/684, 227/678, 227/681, 227/679, 227/99, 229/488, 229/487, 229/485, 229/1077, 229/1080, 229/964, 229/1182			
Investor: Gmina Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża: INSTALACYJNA SANITARNA	Przedmiot rysunku: SZCZEGÓŁ STUDNI ROZPRĘŻNEJ			
Autoryzacja: Projektował: mgr inż. Anna Żwirowska-Folga Sprawdził: mgr inż. Beata Gowin	Nr upr. MAP/0367/PWOS/08 SLK/1239/PWOS/06	Podpis:		Nr rysunku: 9
Opracował: mgr inż. Marcelina Dźwigoń	Skala: 1:20			
Data: CZERWIEC 2021				